


AQUADOME

Stripes

Mode d'emploi et d'installation

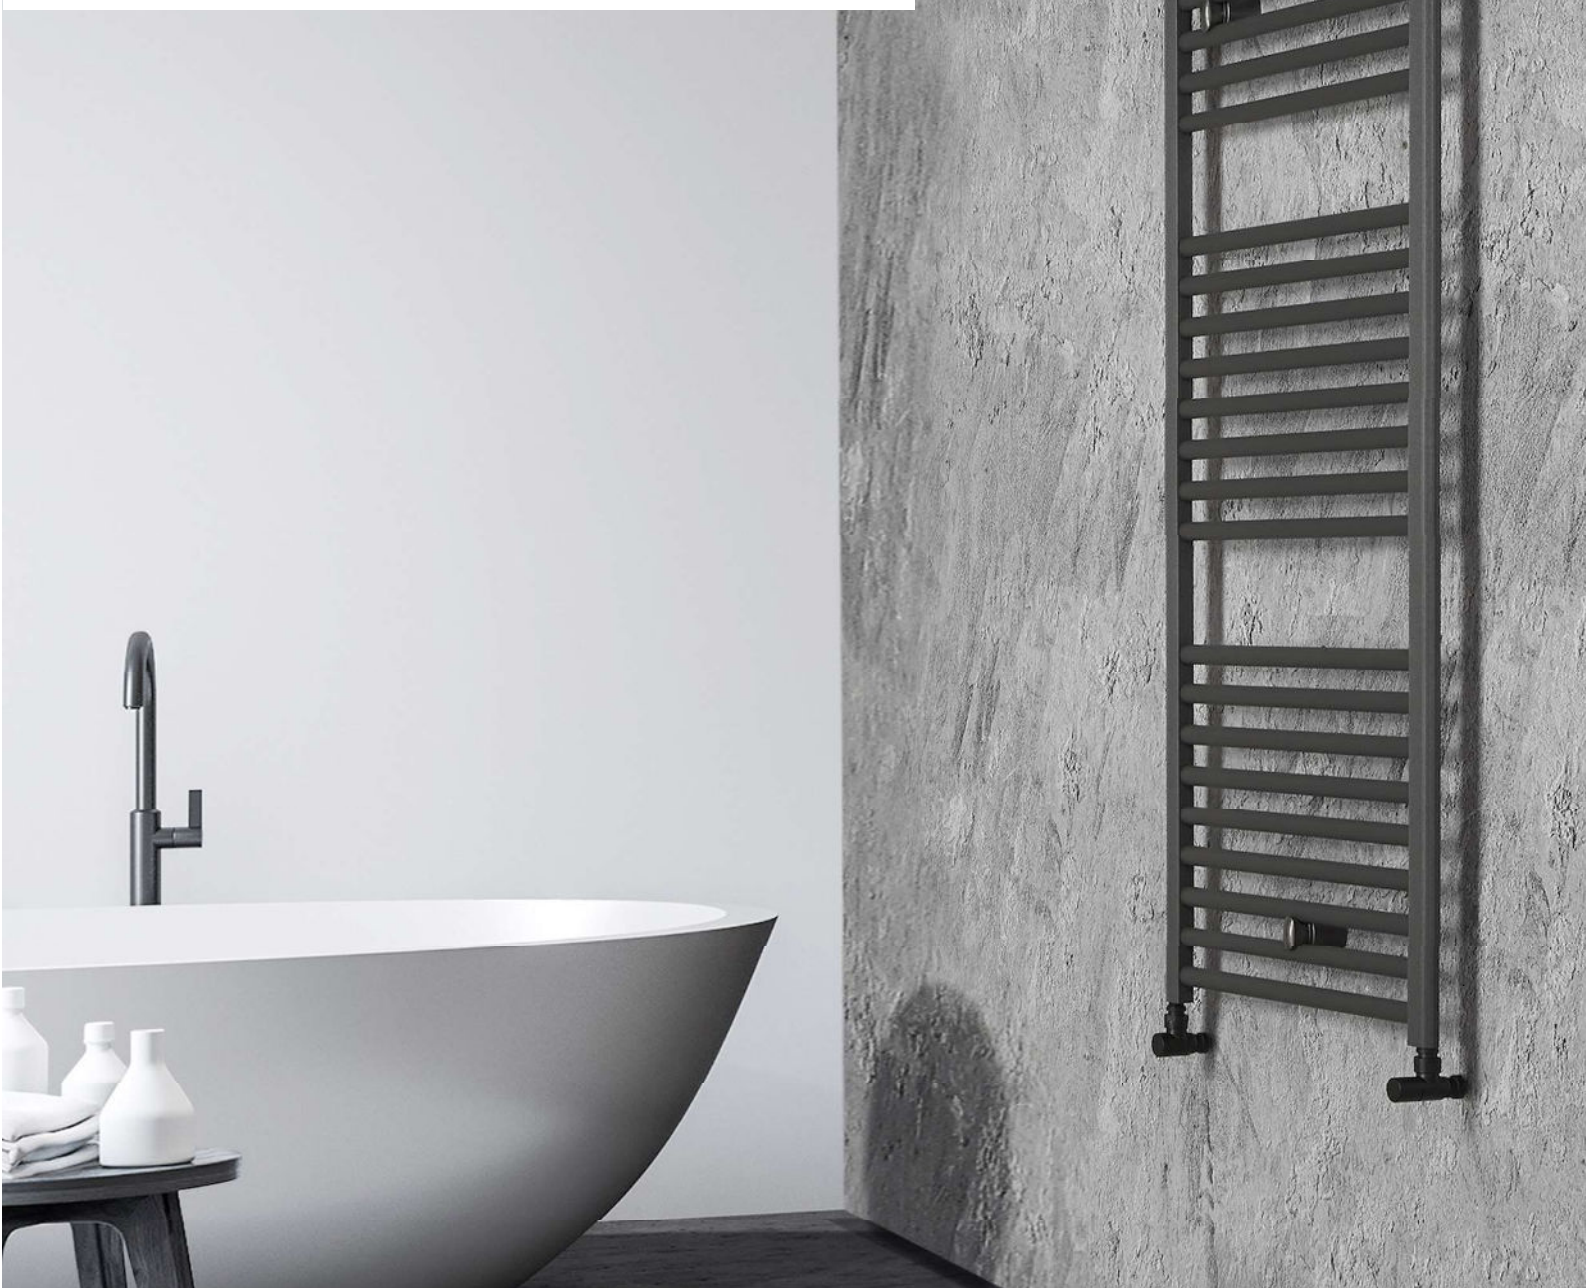

NEXTHEAT

sustainable aluminium design

Données du fabricant

Cher client,

Merci de votre attention, avant d'installer et/ou d'utiliser le produit Veuillez lire attentivement ce manuel concernant l'installation, l'utilisation et la maintenance correctes de l'appareil.



Ce sèche-serviette est commercialisé par:

DECORAL
35 Rue Francine FROMONT
69120 VAULX EN VELIN
contact@decoralfrance.fr
Tél 04 78 79 92 64

Articles dans l'emballage

A x1
Sèche-serviette

X3 FIXATIONS

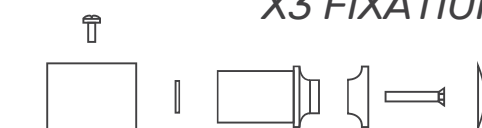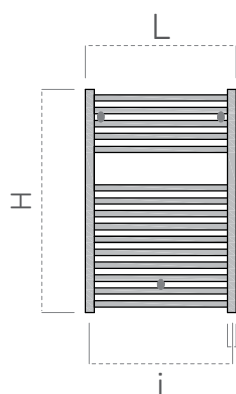

B x1
Purgeur

C
Bouchon d'obturation

E x3
Vis $\varnothing 4,5 \times 60\text{mm}$


F x3
Cheville murale - $\varnothing 8 \times 50\text{mm}$

G x3
Rondelles


Outils nécessaires au montage




Vannes appropriées
avec joint torique



Perceuse électrique -
pointe $\varnothing 8\text{ mm}$



Tournevis - crosse



Clé allen - hexagonal 3
mm et 7 mm





Mètre à mesurer



Niveau à bulle


Connexions standard



Spécifications Techniques

- Matériau Aluminium recyclé.
- Pression de service max 10 Bar.
- Le radiateur est emballé dans un film protecteur et inséré dans une boîte en carton (**attention** dans la boîte il y a des supports pour le montage mural).

Distance du mur et Instructions d'installation


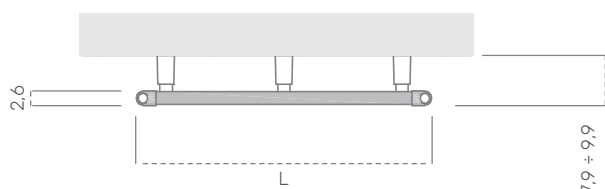


Les distances aux côtés sont les mêmes pour le modèle 500X800; 500x1200; 500X1500; 500X1800 mm.

La distance du mur peut varier de 53 mm à 73 mm car les supports muraux sont extensibles et réglables.

i = 500 mm (pour tous les modèles)
H = 800 mm; 1200 mm; 1500 mm; 1800 mm (dépend du modèle)
L = 526 mm (pour tous les modèles)

DÉTAIL DU SUPPORT MURAL

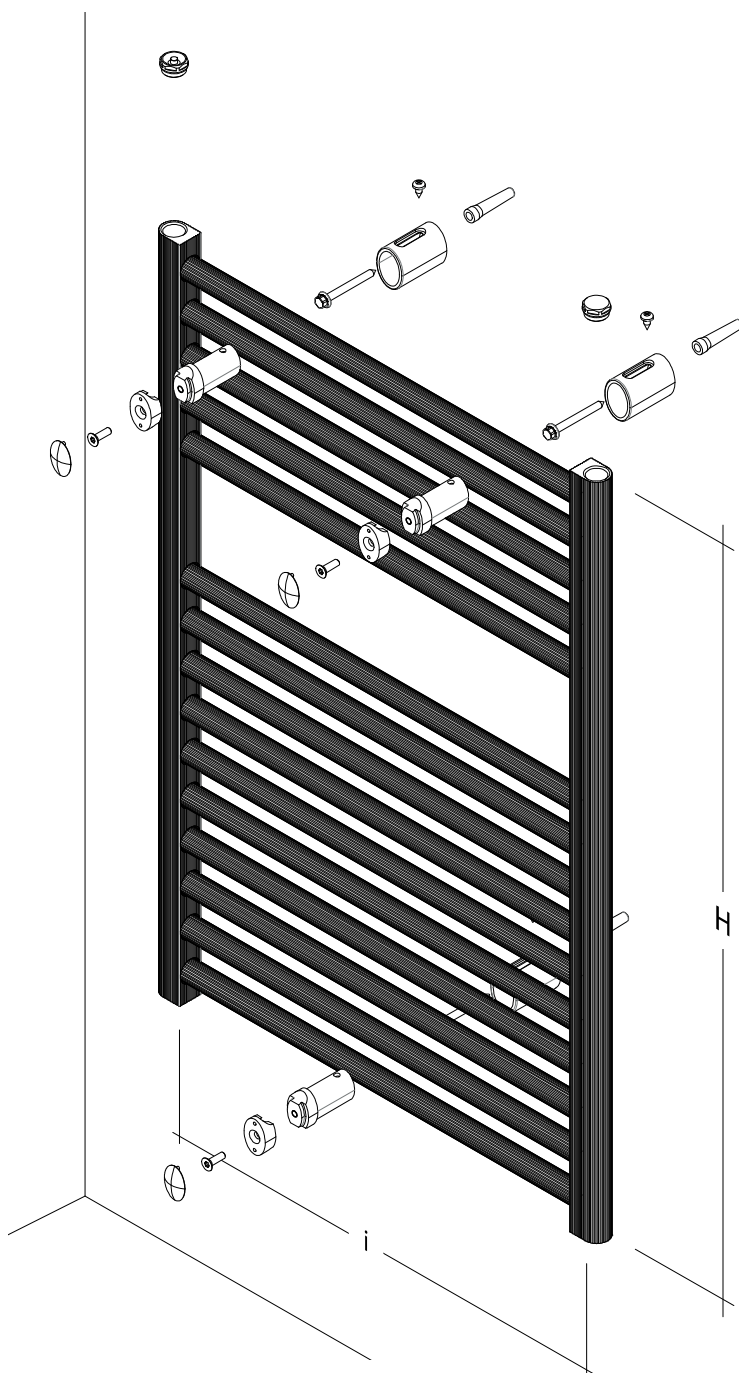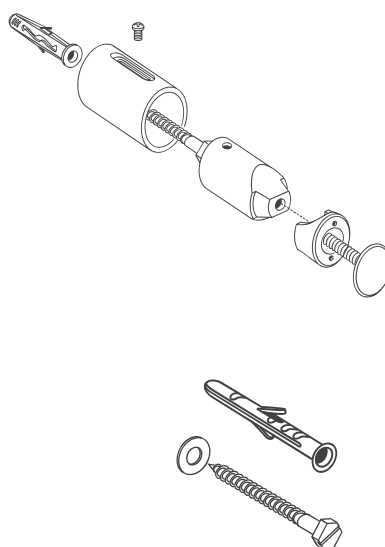

Utilisation et maintenance

Pour une performance maximale du produit, nous recommandons:

- Assurez-vous que le pH de l'eau dans le circuit est compris entre 6.5 et 8 et que la dureté est comprise entre 12 et 14 ° F. Température de l'eau: T in = 75 ° C; T out = 65 ° C; T moyenne = 70 ° C; T max = 90 ° C; température de l'air d'essai local: 20° C (T 50°C).
- Afin de préserver les systèmes de chauffage des processus corrosifs qui provoquent des résidus de calcaire dans les radiateurs, tuyaux et chaudière, la norme UNI-CTI 8065 prévoit le traitement de l'eau de remplissage des installations sans distinction entre l'aluminium, l'acier et la fonte.
- Parmi les divers produits à ajouter à l'eau dans le circuit, selon la norme UNI précédemment mentionné, le polyamine aliphatique du nom de Cillit-HS 23 combi peut être préconisé.
- Purger en dévissant la vis du purgeur (B) pour faire sortir l'air du sèche-serviettes avant son utilisation.
- Pour l'entretien, n'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer les surfaces, mais nettoyez la surface avec des chiffons humides.
- N'isolez pas complètement le radiateur s'il n'est pas équipé d'une soupape de sécurité automatique.
- Dans le cas de systèmes centralisés, ne pas isoler complètement le radiateur s'il n'y a pas d'éléments de sécurité.
- Ne chargez pas et ne suspendez pas des poids excessifs: la capacité de ces structures est calculée pour supporter 2 kg maximum.
- Testez le système pour vérifier le serrage des raccords.

Termes et conditions de la garantie

DECORAL décline toute responsabilité en cas d'accident résultant d'une mauvaise utilisation du radiateur non conforme à ces instructions d'utilisation.

Tous les radiateurs DECORAL sont strictement testés selon les normes en vigueur avant de quitter l'usine.

DECORAL se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou constructive qu'elle jugera nécessaire, sans notification préventive.

DECORAL
35 Rue Francine FROMONT
69120 VAULX EN VELIN
contact@decoralfrance.fr
Tél 04 78 79 92 64

